



БҮЙРЫҚ

ПРИКАЗ

14.07.20252

Талдықорған қаласы

№ 742

город Талдықорған

Об осуществлении закупок способом из одного источника

В целях устранения последствий аварийного отключения на подстанции ПС-150 «Орталық» и необходимости срочной замены комплектующих, руководствуясь с подпунктом 8 пункта 178-14 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, № 73 от 13 августа 2019 г., **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Произвести «Закупку муфты 1ПКвтП-10кВ 1/800» способом из одного источника для устранения аварий в сетях и оборудовании, задействованных при предоставлении регулируемых услуг.

2. Отделу закупок (Тулеубеков Б.) разместить настоящий приказ на портале в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его утверждения и разместить объявление о закупках, а также известить об этом лиц участвующих в закупке способом из одного источника.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управляющего директора по производству Туганбаев А.Б.

Приложение: Дефектный акт, служебная записка, оперативное сообщение для надзорного органа на 4 листах.

Председатель Правления

А.Кузембаев

Рассылка: в дело, ПТС, ЮО, ОЗ и ИД, членам конкурсной комиссии

1. Өндіріс жөніндегі Басқарушы директор	
2. Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор	
3. Жетекші ететін Басқарушы директор	
4. Заң бөлімі	
5. Орындаушы	

Служба подстанций АО «ТАТЭК»

Дефектный акт

на определение объема работ по «аваринно отключению»
ПС-150 «Орталык»

Комиссия в составе: *председателя комиссии: Начальник СПС Атагузин У.Б.*, члены комиссии: *Ст. мастер СПС Мистемиров Е.Х.*, Мастер СПС Ерембаев М.А., определила следующий объем подлежащих выполнению работ по «аваринному ремонту».

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	На В-10 Т-1 поврежден косовые муфты 800мм	шт	3	КРУН-10кВ

Начальник СПС

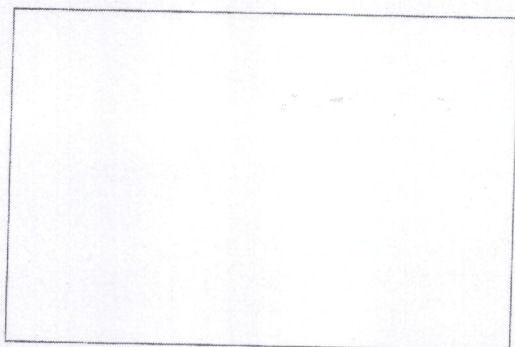
Ст. мастер СПС

Мастер СПС

Атагузин У.Б

Мистемиров Е.Х

Ерембаев М.А

**Қызметтік хат**

Күні: 09.07.2025 жыл
Кімге: «ТАЭТК» АҚ Басқарма Төрағасы А.М. Кузембаевқа
Кімнен: Қосалқы станция қызметінің Бастығы У.Б. Атагузиннан

Сізден №150 Орталық қосалқы станциясына В-10 Т-1 04.07.2025жылы апаттық сөнуіне байланысты төмендегі ақаулық актысі негізінде сатып алу бөлімінің бастығына 3 дана консовой муфты сатып алып беруіне нұсқау беруіңізді сұраймын.

ҚСҚ бастығы**Атагузин У.Б**

Ретрансляторы электросети:

№ Дата и время отключения	Дата и время включения	Наименование РЭС, ТЭС	Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование В.Л, К.Л	Причина отключения. Что в настоящий момент предпринято	Количество отключенных потребителей			Р кВт	Классификация нарушения
							физических	юридических	ИТОГО		
Область Жетысу											
1	10-30 05.07.2025	13-25 05.07.2025	Коксуевский РЭС	ПС-45	В.Л-10кВ №3	от МТЗ, падение дерева между опоры №30-31, деф. устр. вкл. погоды ветер	538	44	582	850	
2	12-55 05.07.2025	13-15 05.07.2025	Талдыкорганский ТЭС	РП-5	К.Л-10кВ №55	От МТЗ, РПВ успешно поглотил тихо	1300	93	1393	377	
3	15-50 05.07.2025	16-35 05.07.2025	Аккуевский РЭС	ПС-180	В.Л-10кВ №2	Земли в сети 10кВ, ветер стих РПВ успешно. Погода сильный ветер	748	49	797	187	
4	15-55 05.07.2025	17-05 05.07.2025	Аккуевский РЭС	ПС-180	В.Л-10кВ №4	Земли в сети 10кВ, поврежден ПС-10кВ ТП-800403 деф. устр. вкл. Погода сильный ветер	304	28	332	149	
5	18-00 05.07.2025	20-20 05.07.2025	Уйгенетский РЭС	ПС-177	В.Л-10кВ №4	От МТЗ, сорван крюк на опоре №71 деф. устр. вкл. погоды сильный ветер	268	9	277	78	
6	19-15 05.07.2025	21-30 05.07.2025	Аккуевский РЭС	ПС-2	В.Л-10кВ №5	Земли в сети 10кВ ф"С" , поврежден изолятор на опоре №216 ф"С" деф. устр. вкл. Погода сильный ветер	12	6	18	76	
7	19-58 04.07.2025	20-01 04.07.2025	Талдыкорганский ТЭС	ПС-150	Т-2	Откл. В-110кВ Т-2, откл. В-10кВ Т-2 от диф. защиты, потребители 2СП-10кВ перешли от Т-1 в 20-01. Поврежден КЛ-10кВ на ШМ-10кВ Т-2 деф. устр. вкл. 05.07.2025г. в 18-30, погода тихо	1756	125	1881	300	
8	15-17 05.07.2025	15-30 05.07.2025	АО "ТАТЭК"	ПС-220 «Жетысу»	Л-110кВ №151	Откл. В-110кВ №151 от ДЗ-150кВ, ТЗНП-Лист. КЗФ"В" РПВ успешно в 15-30 погода штормовой ветер	2979	262	3241	325	
9	16-50 05.07.2025	17-11 05.07.2025	АО "ТАТЭК"	ПС-220 «Жетысу»	Л-110кВ №170,173,102,103,	Работа САОН. Откл. Л-500кВ №5394 Семей- Актогай погоды штормовой ветер	24110	1722	25832	4690	
10	20-21 05.07.2025	20-30 05.07.2025	Алиевский РЭС	ПС-182	В.Л-35кВ №18	Откл. В-35кВ Л-18 от МТЗ, поврежден В-35кВ Л-18, потребителей перешли по Л-35кВ №70 от ПС-81 "Коксута" погоды штормовой ветер	387	23	410	45	

